

Приложение № 2
к договору теплоснабжения
№ 12071Т
от « 31 » 10 2013 г.

АКТ
разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей
и эксплуатационной ответственности сторон.

« _____ » _____ 20__ г.

г. Самара

Границей балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности Сторон является:


Выходной и входной фланцы задвижек (вентилей), установленных на прямой и обратной линиях ответвления теплосети в ТК-11а, ТК-9. Задвижки (вентиль), установленные в ТК-11а, ТК-9, находятся в эксплуатации и на ответственности 2 сетевого района Территориального управления по теплоснабжению в г. Самара Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК».

Теплосеть от выходного и входного фланцев задвижек, установленных в ТК- 11а до ЦТП-1 протяженностью L=34м, d=150мм, ТК-9 до ЦТП-2 протяженностью L=210м, d=100мм, расположенных по адресу: проспект Кирова, дом 24, а также узлы управления и системы отопления находятся в эксплуатации и на ответственности ОАО Самарский завод «Экран».

Операции в тепловой системе, ремонты всех видов, надзор и содержание производятся силами и средствами каждой из Сторон по балансовой принадлежности.

Другие замечания и уточнения по установлению границ раздела между сетями.

Схема присоединения Потребителя:

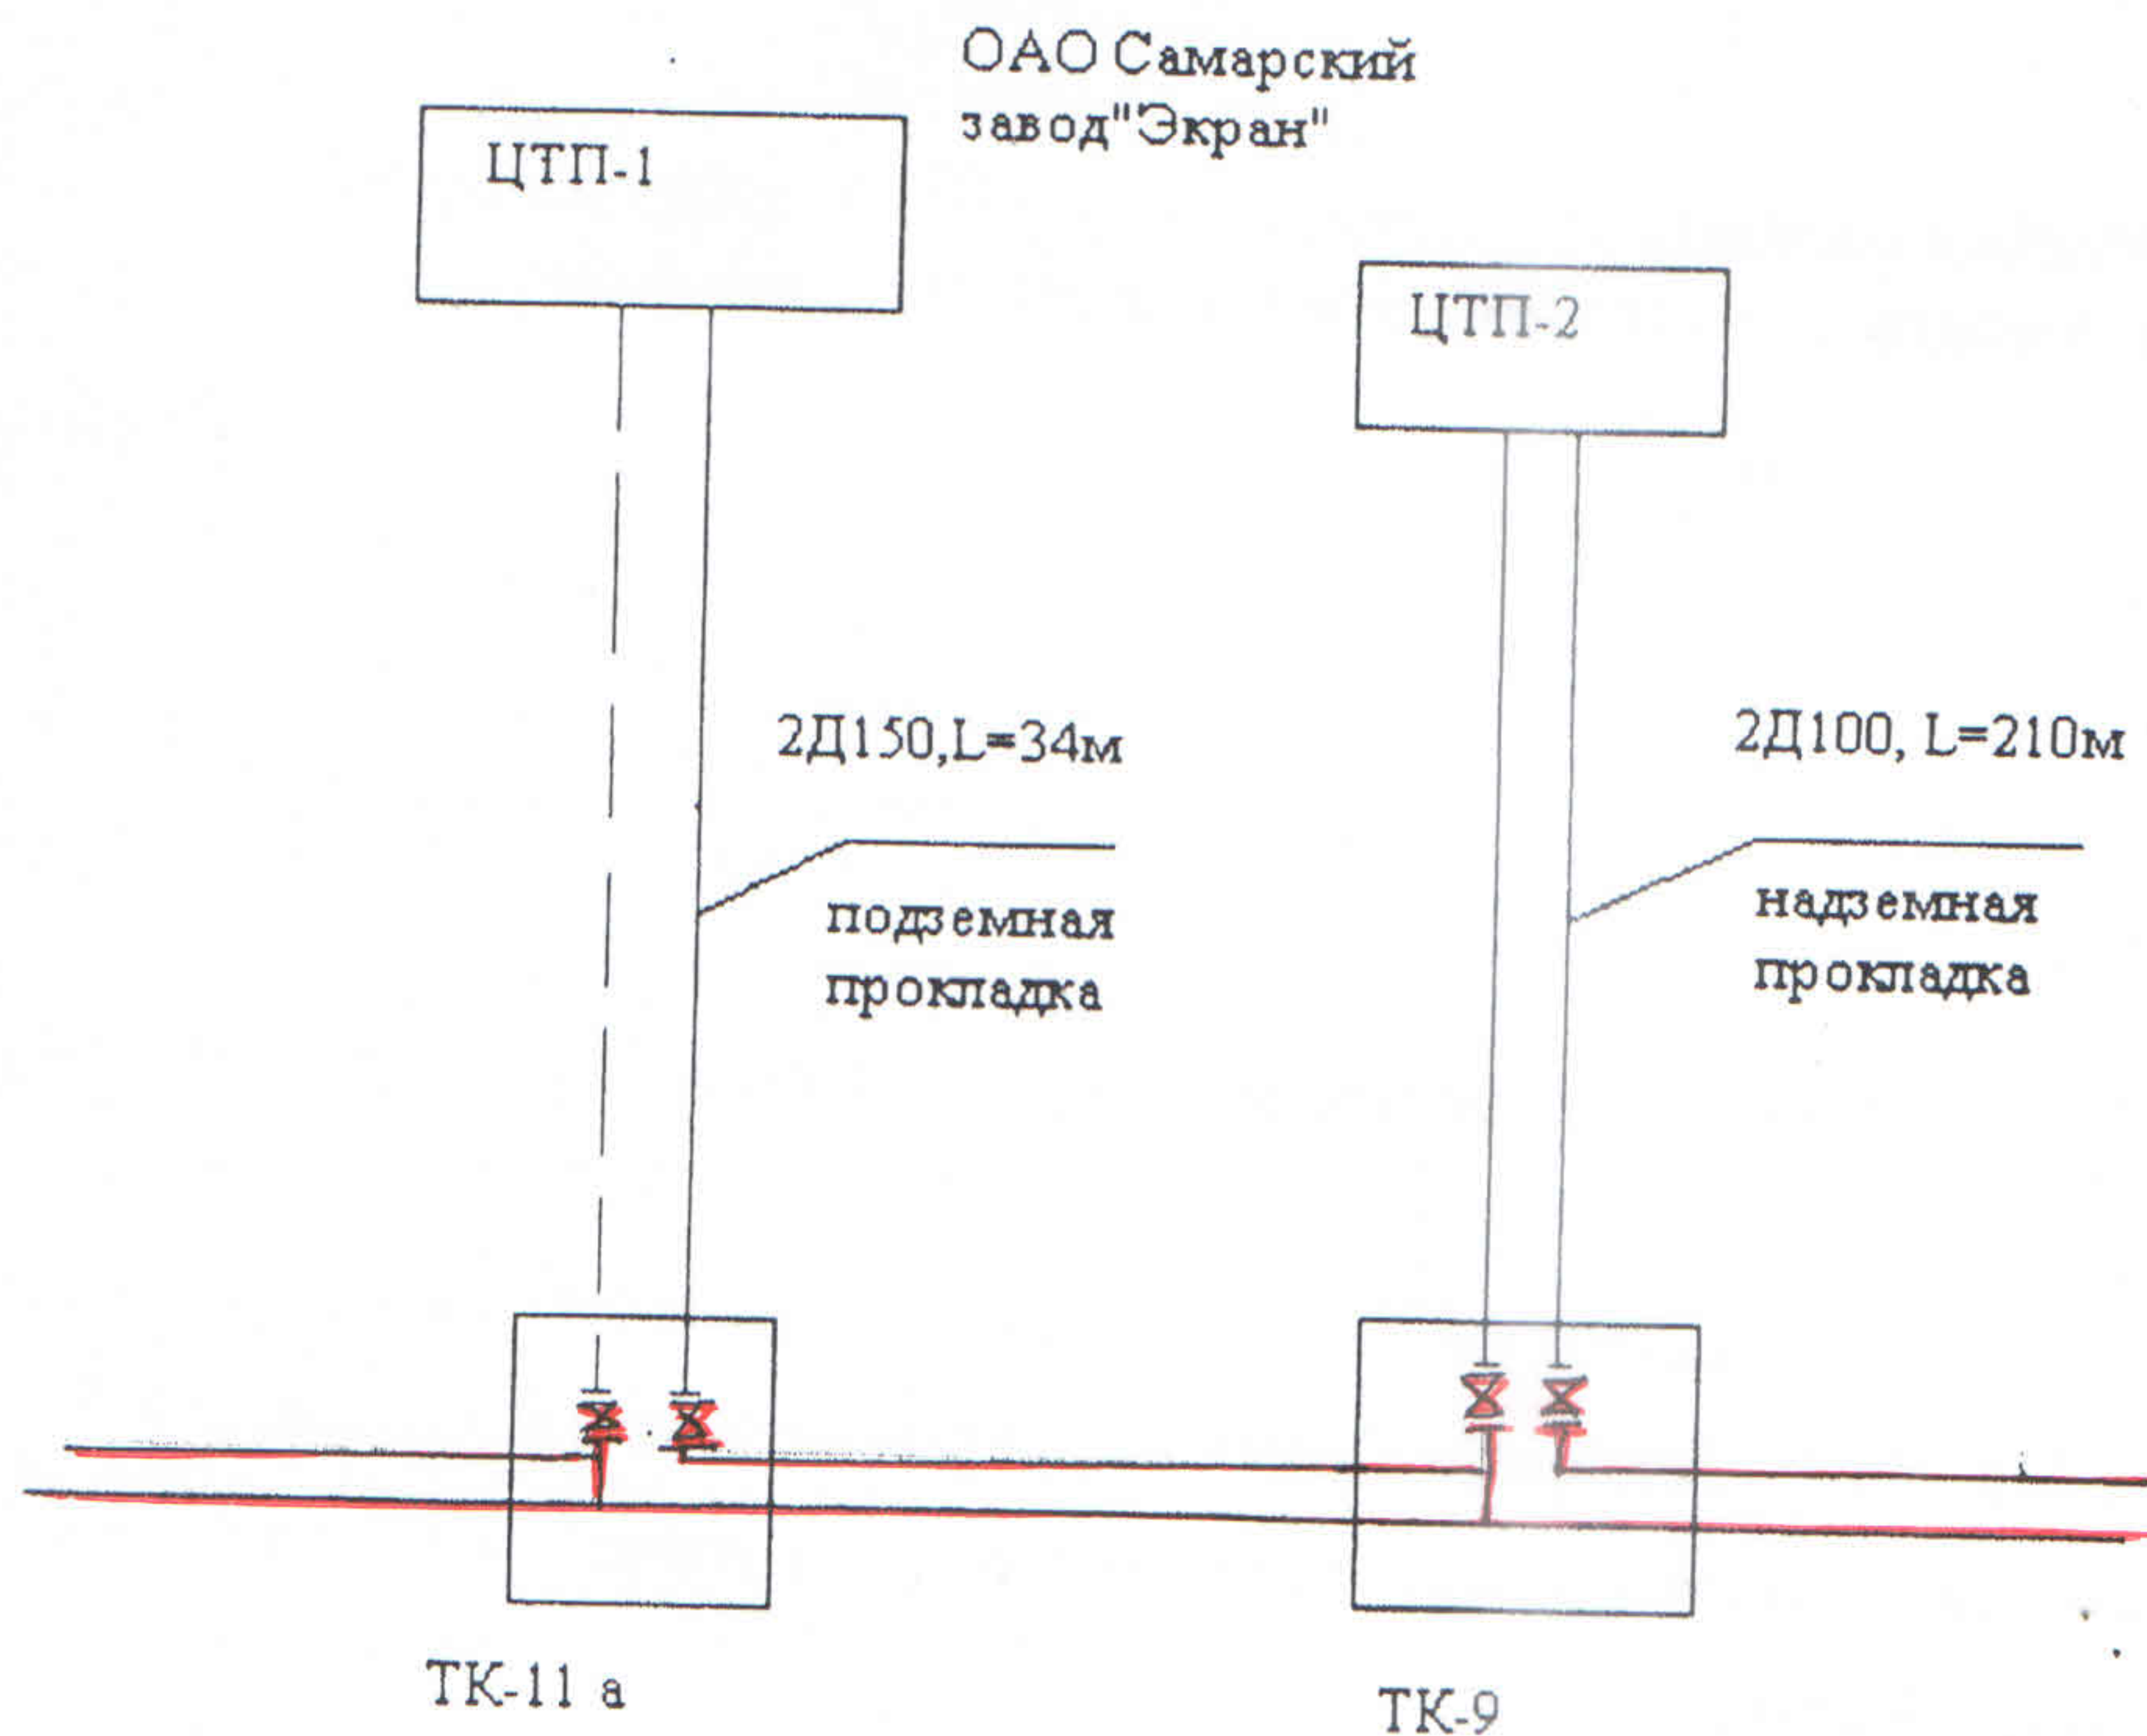

Сети Территориального управления по теплоснабжению в г. Самара Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК» _____ показаны _____ красным _____ цветом
 Сети ОАО Самарский завод «Экран» _____ показаны _____ зеленым _____ цветом

Начальник _____ 2го _____ сетевого района _____ Насонов А.Е.


(подпись)
 Территориальное управление по теплоснабжению
 Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК»

Подписи сторон

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

М.П. А.В. ФИЛИМОНОВ

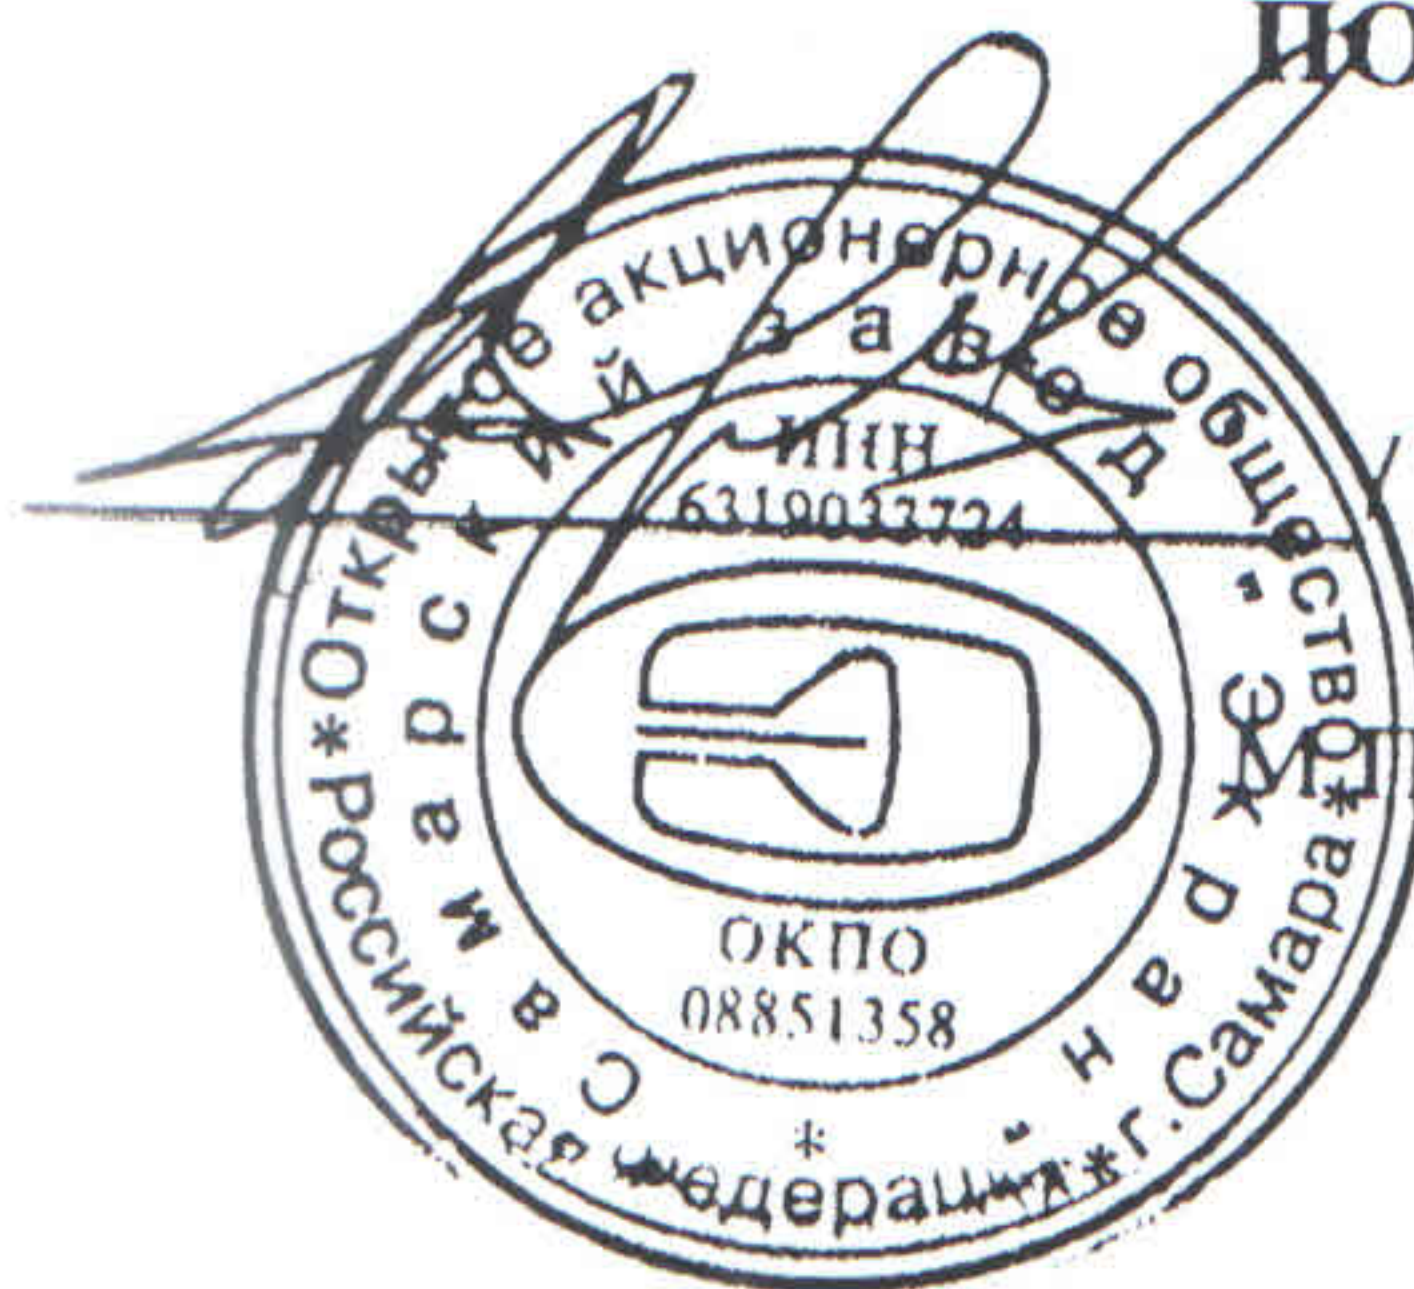

Ворошилов М.М.